


# 授業環境に関するアンケート（2015年度 春学期）

## 学生の皆さんからのコメントへの回答


2015.10 教育推進センター

本年度7月に実施した「授業改善のためのアンケート」に合わせ、授業環境（教室環境）に関する意見聴取をALBOを通じて実施した結果、皆さんから305件のご意見を頂きました、ご協力くださり、誠にありがとうございます。今後の教室設計や改善への大きなヒントをいただきました。

下記グラフは、授業環境に関するアンケートを項目別に集計したものです。

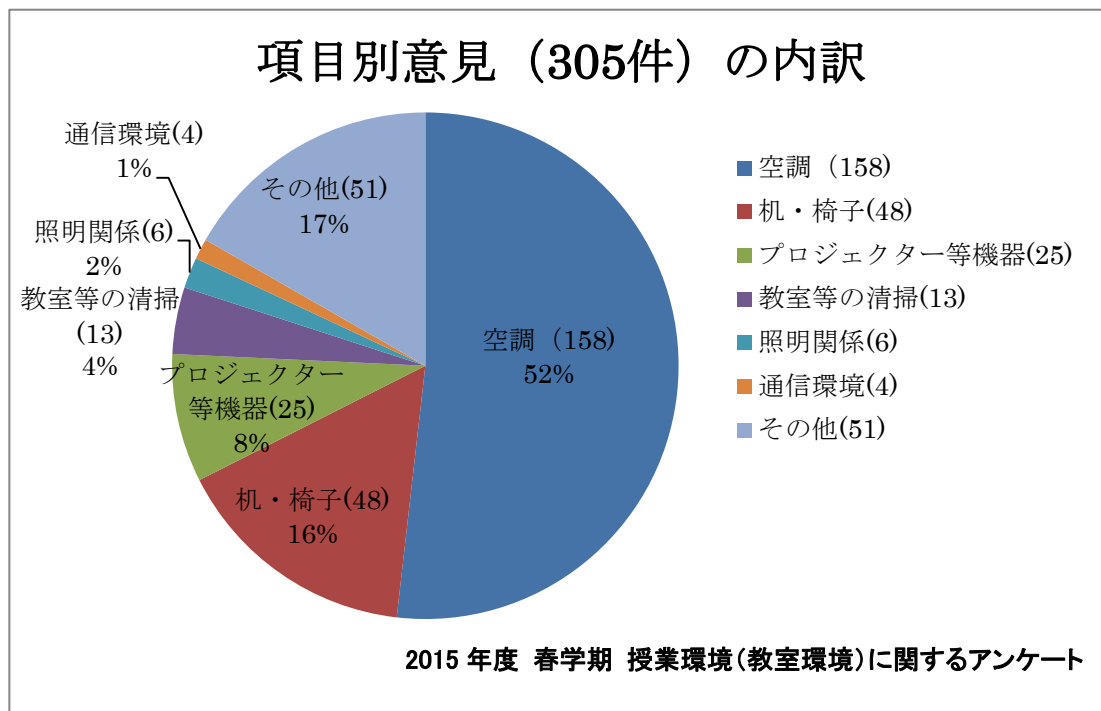

また、授業環境（教室環境）に関する意見聴取は2011年から始め今年で5年目となります。次のグラフは春学期の結果を項目別に比較したものです。

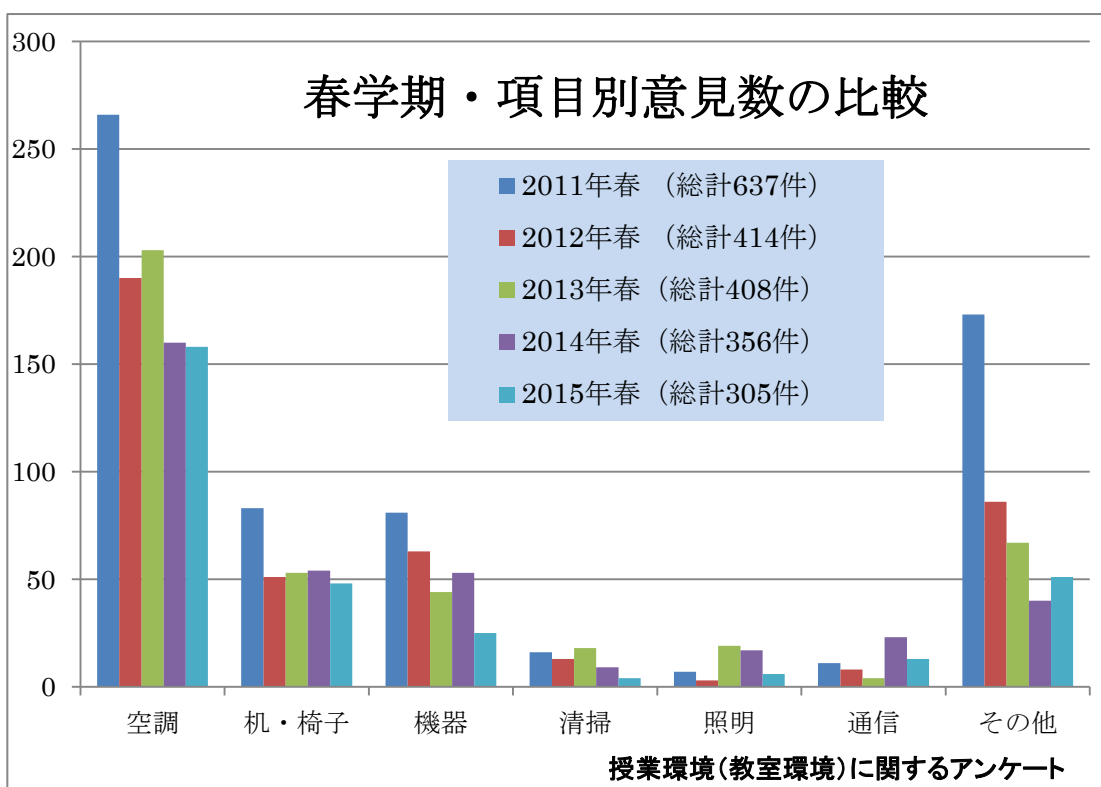

上記の項目に沿って、代表的なものについて、現時点での回答をさせていただきます。

### ● 空調（冷房）に関する意見について ●

本学は「省エネ法」に基づく「指定工場」に認定され、省エネ活動の推進が義務付けられています。この法律により、年間エネルギー使用量を対前年1%削減する遵守義務が課せられており、電力消費量の高い教室の空調設定温度については集中管理としています。夏季は27℃、冬季は20℃を目処に室温調整を行っているのはそのためです。上記をご理解いただき、省エネ活動にご協力ください。

以下、今後の中・長期的な施策をまとめてみました。

- ① 空調については順次改善を進めております。2015年度については名古屋キャンパスの国際センターおよび4号館2階のコンピュータ演習室、豊田キャンパスは16号館6・7階の更新工事を計画しています。
- ② 環境対策室・総務課・教務課が連携し、教室の最適温度を引き続き調査します。ご指摘の多かった名古屋キャンパス5号館、豊田キャンパス4・8号館については、いただいた意見を参考にしながら対応を検討します。
- ③ 教室内の着席位置によっても体感温度が異なることが考えられます。エアコンの気流をより拡散させるため、新設機種より吹出口を従来の2方向式から4方向式の物を採用しています。

### ● 椅子に関する意見について ●

椅子の座り心地などに関するご意見を多数いただきました。すでに図書館・学術棟（1号館）の教室には、皆様のご意見を反映した座席パット付の椅子が設置されています。

2016年度より、旧タイプの据付型椅子が設置されている号館については順次更新を計画しています。

また、夏季休暇期間中にセンタービルの固定椅子および豊田キャンパス8号館設置の固定椅子の修理を実施しました。

現在教室の定期点検（月1回程度）を実施しており、故障物件の早期発見・解決を図っています。

### ● 照明の消灯時刻について ●

教室における自動消灯は、前述の省エネの一環として、講義終了後5分後に実施しております。引き続き皆様のご理解をいただきたいと思います。

電球交換に関するご指摘については、長期間放置することがないように、定期点検時の確認を徹底します。また、急な球切れなど連絡が入り次第、対応しますので教務課等へご連絡ください。

### ● マイク・プロジェクター等機器について ●

定期的に点検・補修を行っています。また、急な故障については、教務課にて随時対応を行います。

2015年度は、名古屋キャンパスは5号館3階～6階のマイク機器及び542、552、561教室のプロジェクター、豊田キャンパスは2011・2012教室のマイク機器及びプロジェクターを更新しました。今後も皆様からの意見を参考にし、機器の更新・改善を行います。

### ● 教室の清掃について ●

黒板や教卓、机上を含めた教室内のゴミ等の撤去は毎日実施しております。また、ご指摘の多かった机上の落書き清掃に関しては、月2回実施している他、過年度においてはFD学生スタッフによるクリーンアップ大作戦を実施しました。清潔で快適な環境を守るため、学生のみなさんも公共の場でのマナーを意識し「机上には落書きをしないこと」「ゴミはゴミ箱に捨てること」を守ってください。

### ● ネットワーク環境について ●

2015年度に名古屋キャンパス9号館、豊田キャンパス1号館への無線AP増設をおこないました。引き続きWi-Fi環境の改善に努めていきます。

本アンケート実施を通じて、教育環境がより良いものになるようにしてまいりますので、今後ともご協力とご理解をお願い致します。

以上